



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO

"ANNA MARIA BARLACCHI"

Via G. Carducci - 88900 C R O T O N E

C.F. N 81004490793

Tel. (0962) 62038 - Fax 906451 E-mail krri01000a@istruzione.it



***DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO IN PRESENZA E IN
SICUREZZA DEGLI ESAMI DI STATO A.S. 2019/20***

Crotone, 04 Giugno 2020

Redatto:

Ing. Ugo G. Carvelli

Approvato:

Il Dirigente Scolastico
Prof. Serafina Rita Anania



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO INDUSTRIA E ARTIGIANATO "A. M. BARLACCHI – Crotone

Via G. Carducci - 88900

C.F. 81004490793 - Tel 0962/62038 - Fax 27344/908804 - E-mail: krri040006@istruzione.it

DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO 2019/20

ORGANIZZAZIONE E PREVENZIONE

La Commissione organizzerà un calendario di convocazione scaglionato dei candidati. Si farà in modo che ogni candidato arrivi 15 minuti prima dell'orario previsto per il suo colloquio evitando così l'assembramento davanti all'ingresso. Se possibile si suggerirà l'utilizzo del mezzo proprio. Il candidato dovrà lasciare l'edificio scolastico subito dopo l'espletamento della prova. Il candidato potrà essere accompagnato da una persona.

PULIZIA

In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali destinati all'effettuazione dell'esame di Stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire per i locali che non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) è una misura sufficiente nel contesto scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione; nella pulizia approfondita si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsanti dell'ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc. Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori scolastici, al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell'espletamento della prova. È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati e il

personale della scuola, in più punti dell'edificio scolastico e, in particolare, per l'accesso al locale destinato allo svolgimento della prova d'esame per permettere l'igiene frequente delle mani.

ORGANIZZAZIONE

SEDE CENTRALE

Il percorso dei candidati nella scuola sarà unico, prevedendo un unico ingresso dall'androne principale e una uscita esclusiva per piano in corrispondenza delle porte di emergenza.

I candidati saranno opportunamente guidati da segnaletica di "Ingresso" e "Uscita", in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite aperti.

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell'esame di Stato sono stati scelti in corrispondenza delle aule più grandi dell'edificio scolastico, dotate di ampie finestre su due lati per favorire il ricambio d'aria.

Queste aule sono:


L'aula n. 16, posta al primo piano, per la Commissione delle classi **5A** e **5B**, con l'aula n. 18 attrezzata con armadi di cancelleria e custodia documenti;


L'aula n. 27, posta al secondo piano, per la Commissione delle classi **5H** e **5R**, con l'aula n. 29 attrezzata con armadi di cancelleria e custodia documenti.


La distanza tra le postazioni della Commissione e tra questi e il candidato sarà non inferiore ai 2 metri, stessa considerazione varrà per l'eventuale accompagnatore.

La stessa distanza di 2 metri sarà garantita tra i membri della Commissione nel corso della seduta plenaria.


L'aula n. 14 posta al primo piano sarà destinata ad "*ambiente dedicato all'accoglienza e isolamento*" per eventuali soggetti che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre.

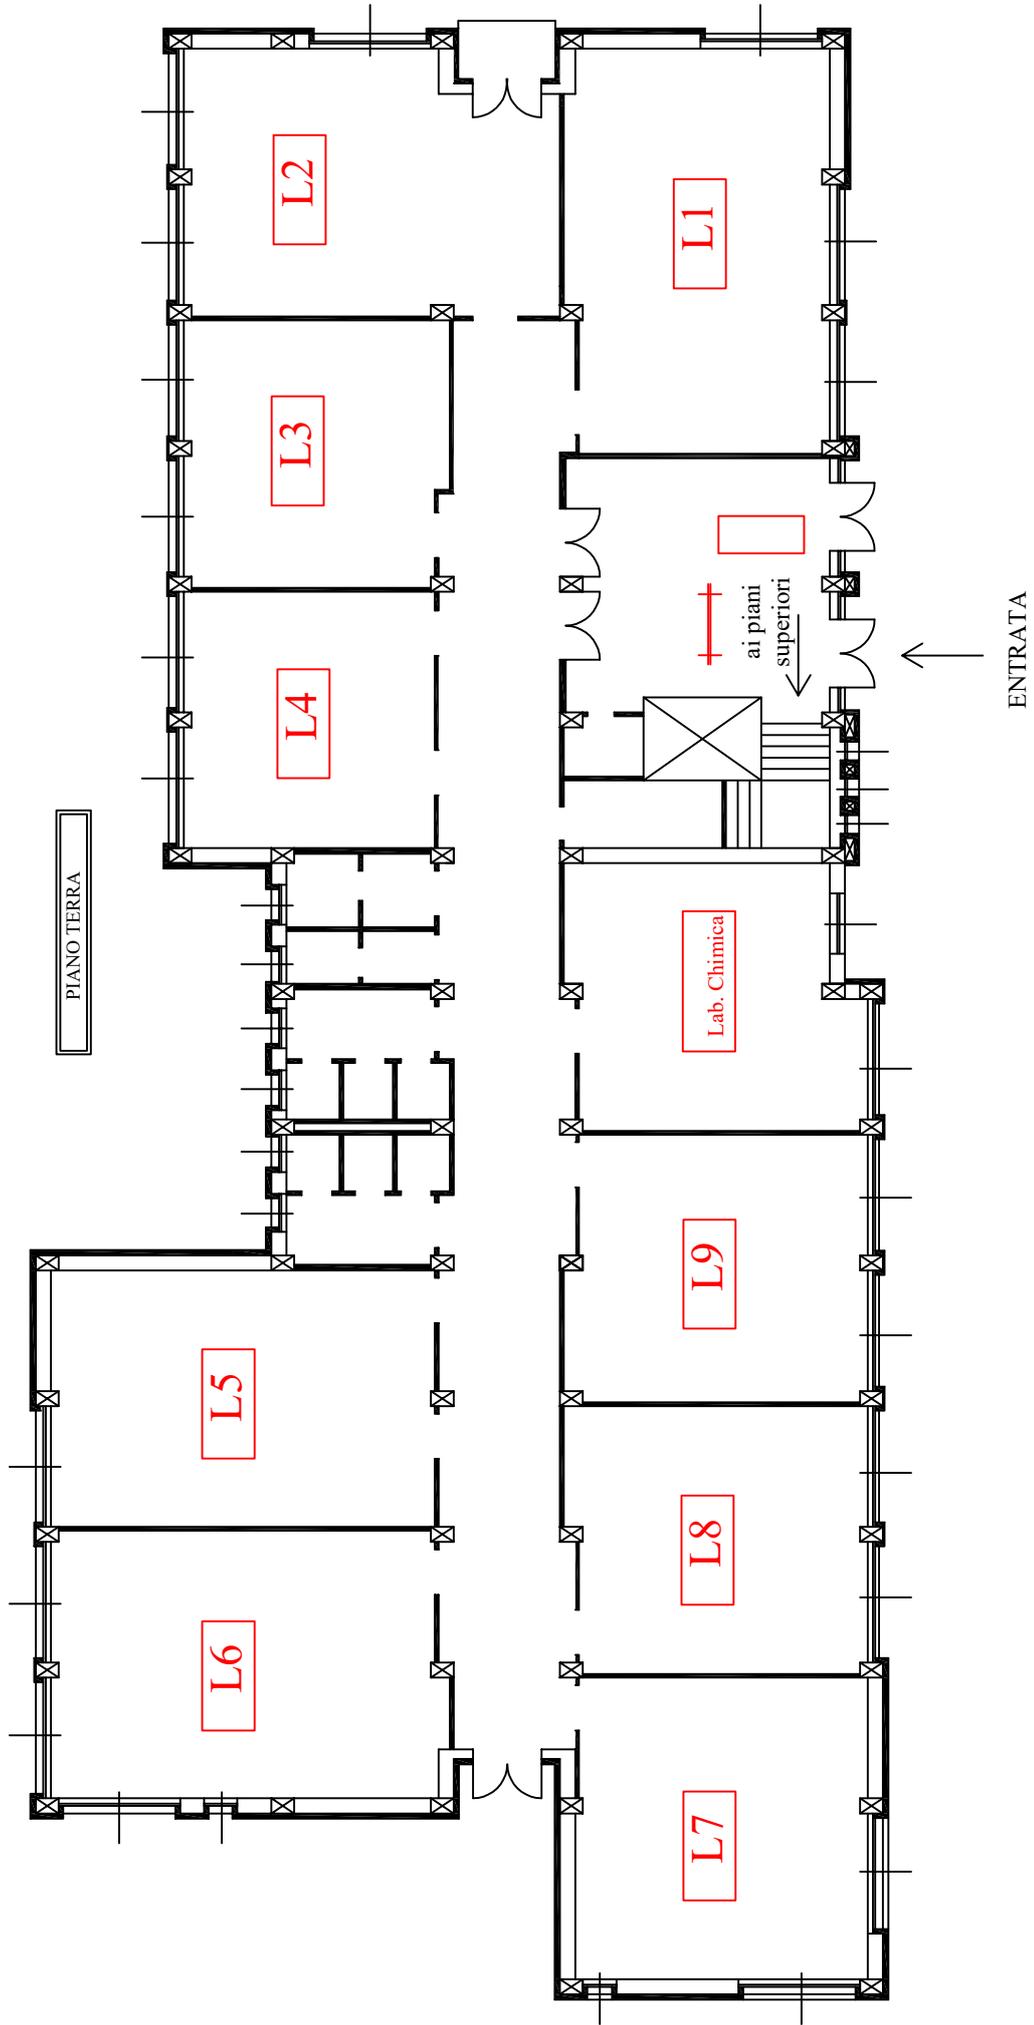

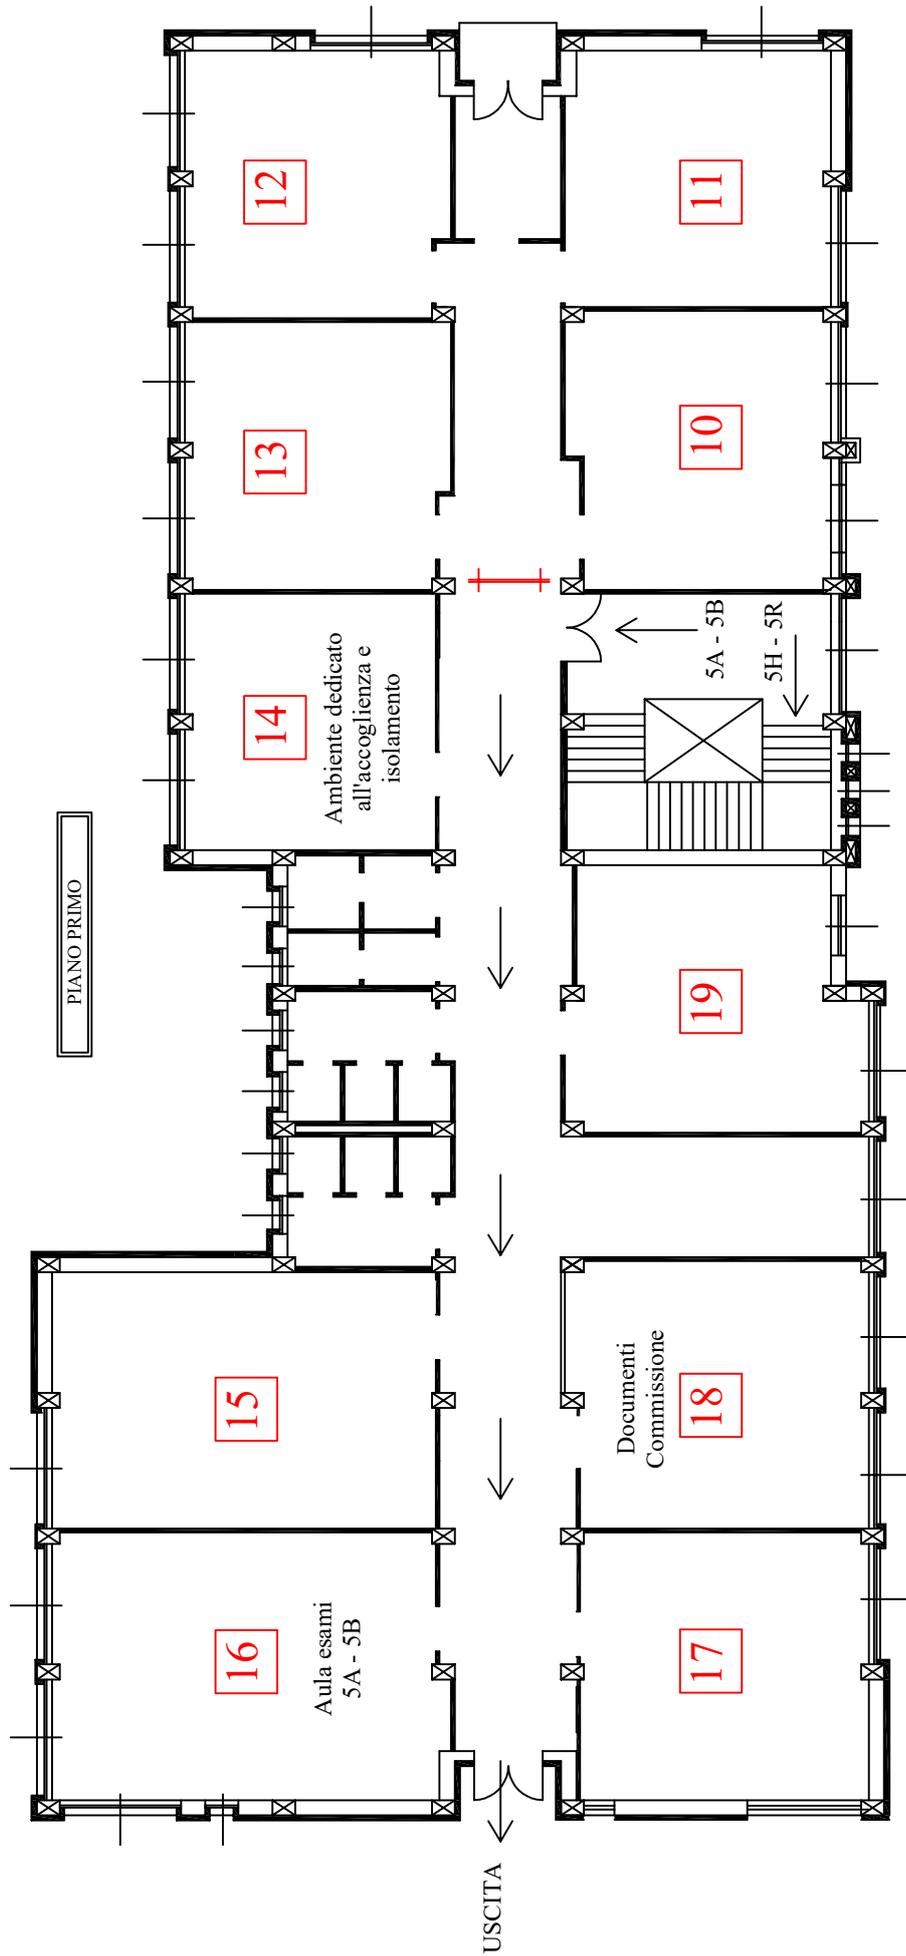


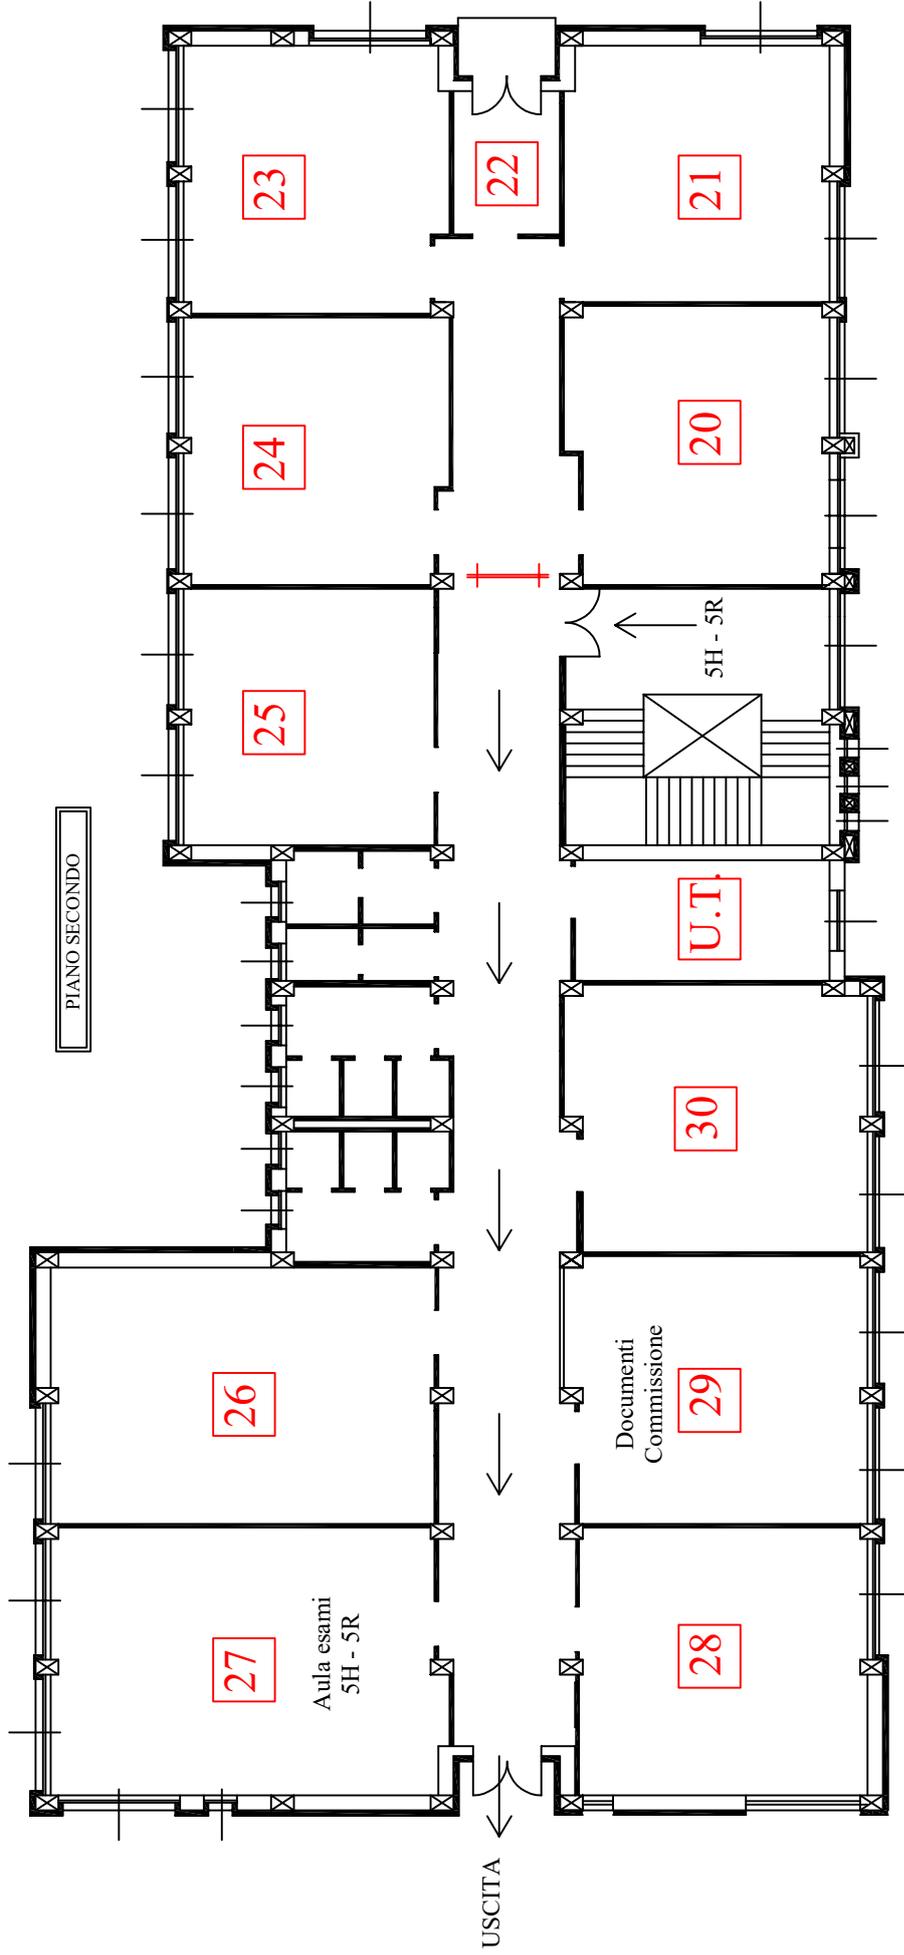

Disposizione dell'aula per il colloquio

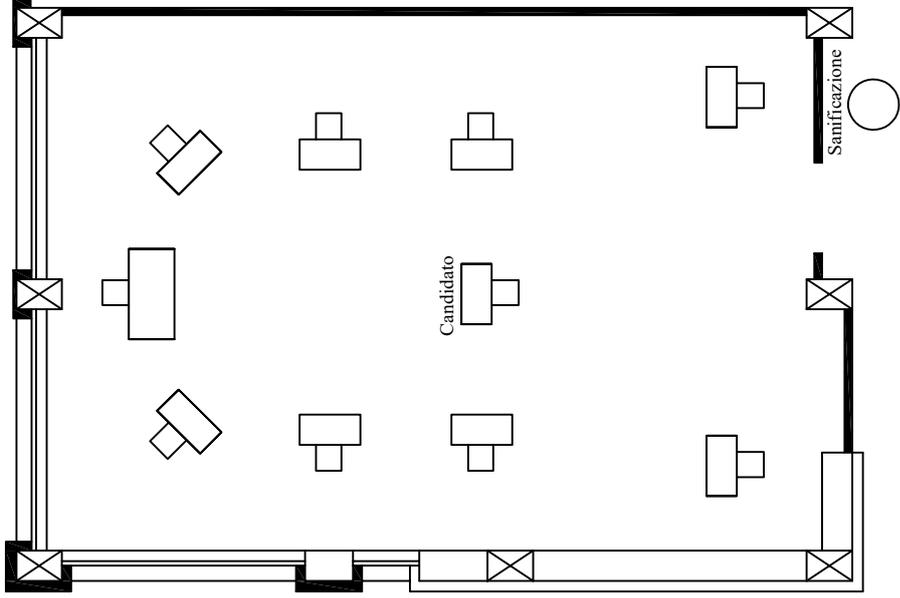

Disposizione dell'aula per la riunione plenaria

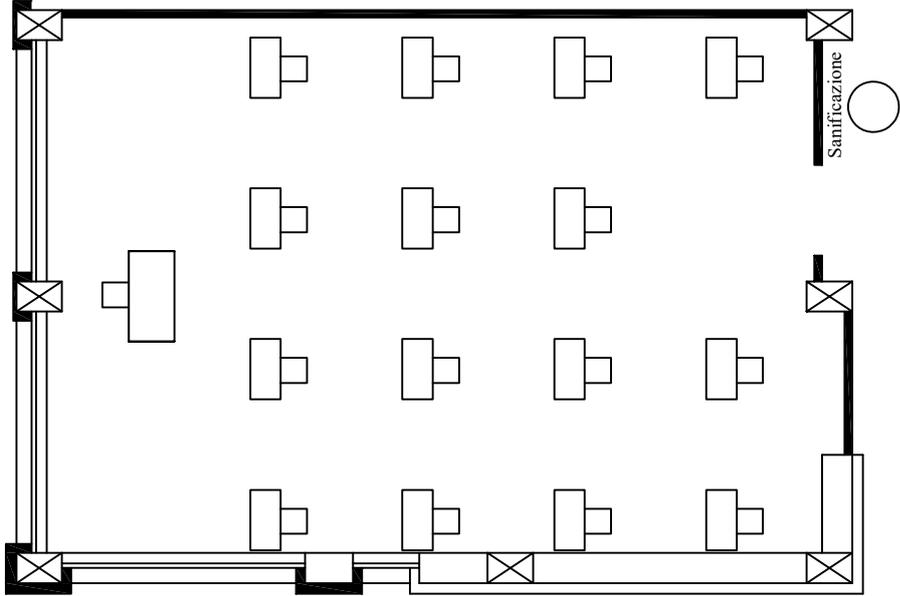

PLESSO ODONTECNICO-OTTICO

Il percorso dei candidati nella scuola sarà unico, prevedendo un unico ingresso dall'androne principale e uscite in corrispondenza delle porte di emergenza del piano terra e del primo piano.

I candidati saranno opportunamente guidati da segnaletica di "Ingresso" e "Uscita", in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite aperti.

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell'esame di Stato sono stati scelti in corrispondenza dell'aula n. 3 posta al piano terra del plesso odontotecnico-ottico per la Commissione delle classi **5D** e **5E**, nell'aula n. 9 posta al primo piano del plesso odontotecnico-ottico per la Commissione delle classi **5M** e **5P**. le aule limitrofe (n. 4 e n. 8) a quelle destinate allo svolgimento degli esami saranno i locali a disposizione della Commissione, attrezzate con armadi di cancelleria e custodia documenti.

Un'altra aula posta al piano terra (aula n. 10) sarà destinata ad "*ambiente dedicato all'accoglienza e isolamento*" per eventuali soggetti che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre.

La distanza tra le postazioni della Commissione e tra questi e il candidato sarà non inferiore ai 2 metri, stessa considerazione varrà per l'eventuale accompagnatore.


La stessa distanza di 2 metri sarà garantita tra i membri della Commissione nel corso della seduta plenaria.

MISURE DI PROTEZIONE

I componenti della Commissione dovranno indossare per l'intera permanenza nei locali scolastici mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicurerà il ricambio dopo ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana). Il candidato e l'eventuale accompagnatore dovranno indossare per l'intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione.


DISPOSIZIONI PER ESAMI DI STATO 2019/20

PIANO TERRA

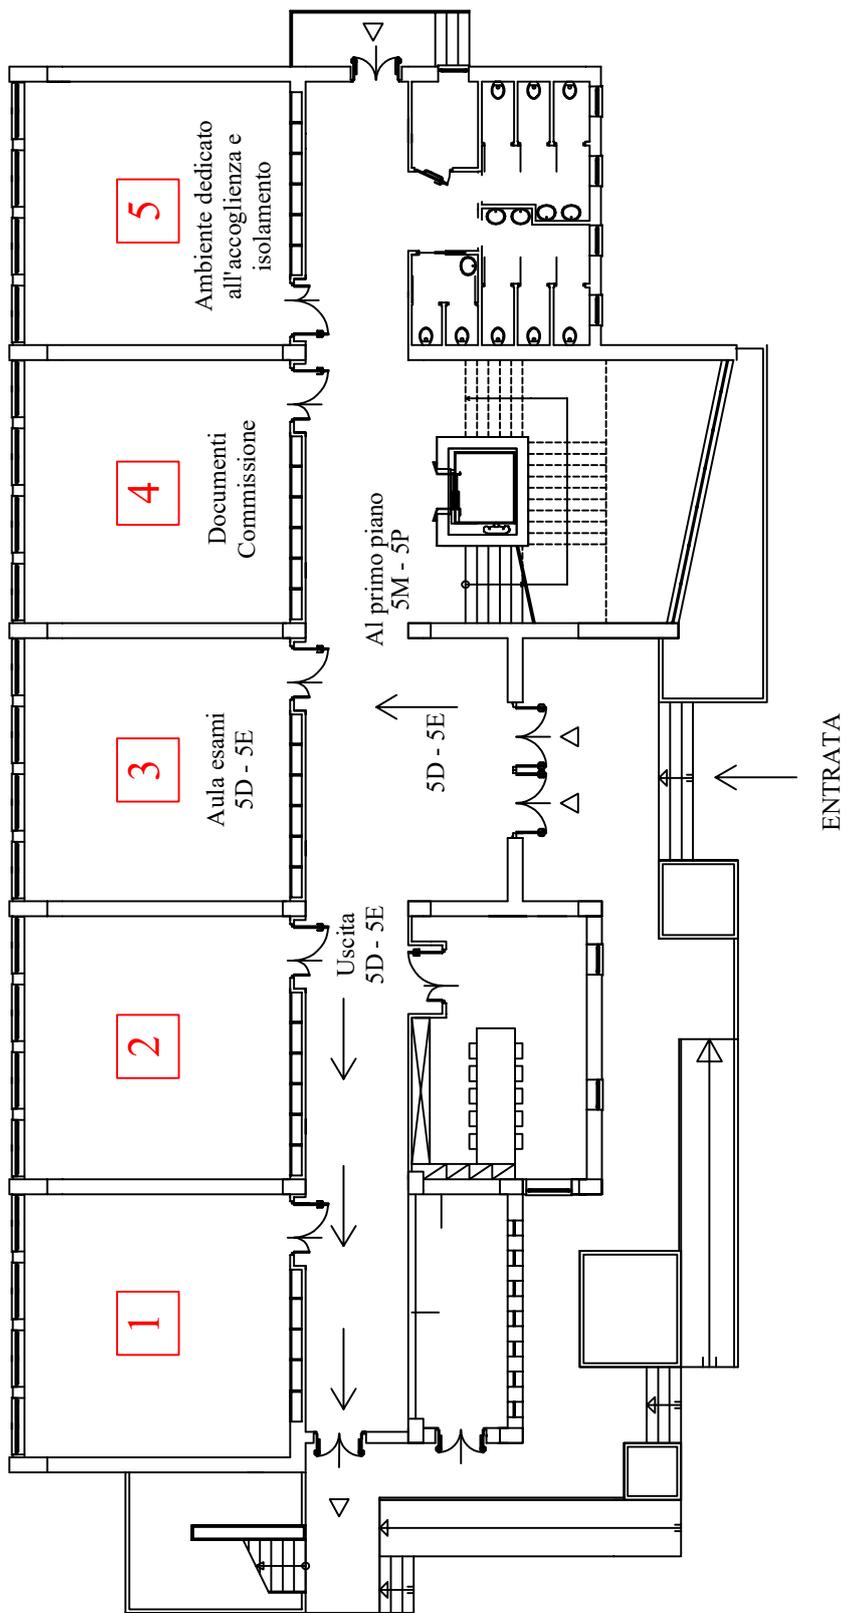


DISPOSIZIONI PER ESAMI DI STATO 2019/20


PRIMO PIANO

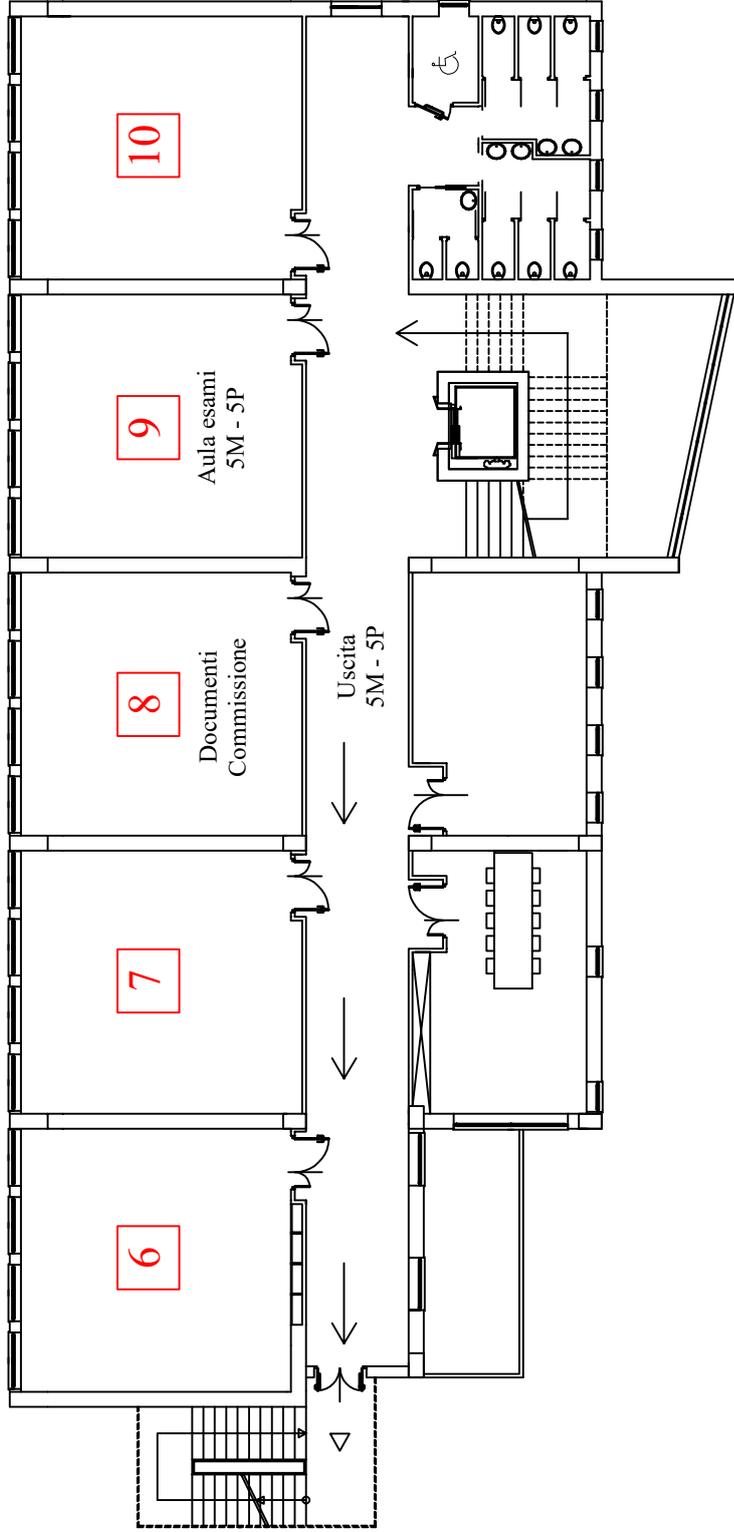

Disposizione dell'aula per il colloquio

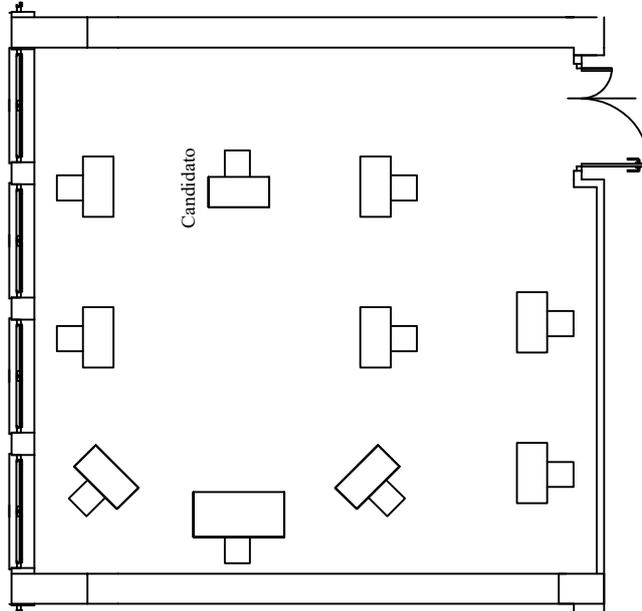

Disposizione dell'aula per la riunione plenaria

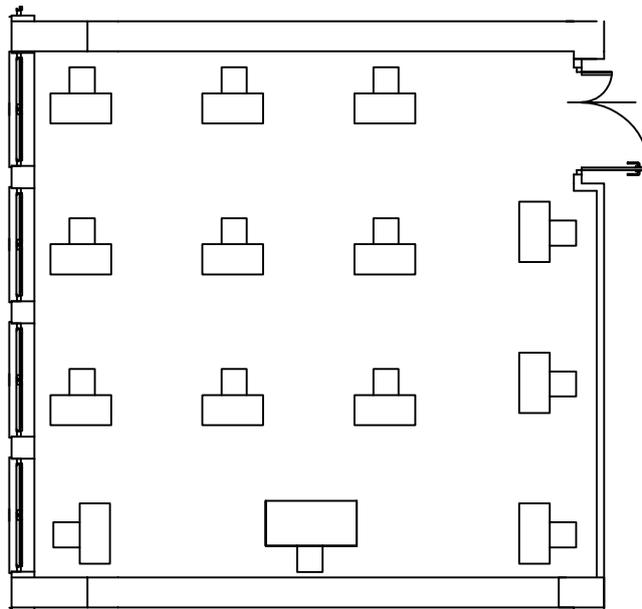

Redatto:

Ing. Ugo G. Carvelli

Approvato:
Il Dirigente Scolastico

Prof. Serafina Rita Anania